


| ポンプ型式  | 出力 (kW) |
|--------|---------|
| MODEL  | OUT PUT |
| CVC501 | 0.25    |

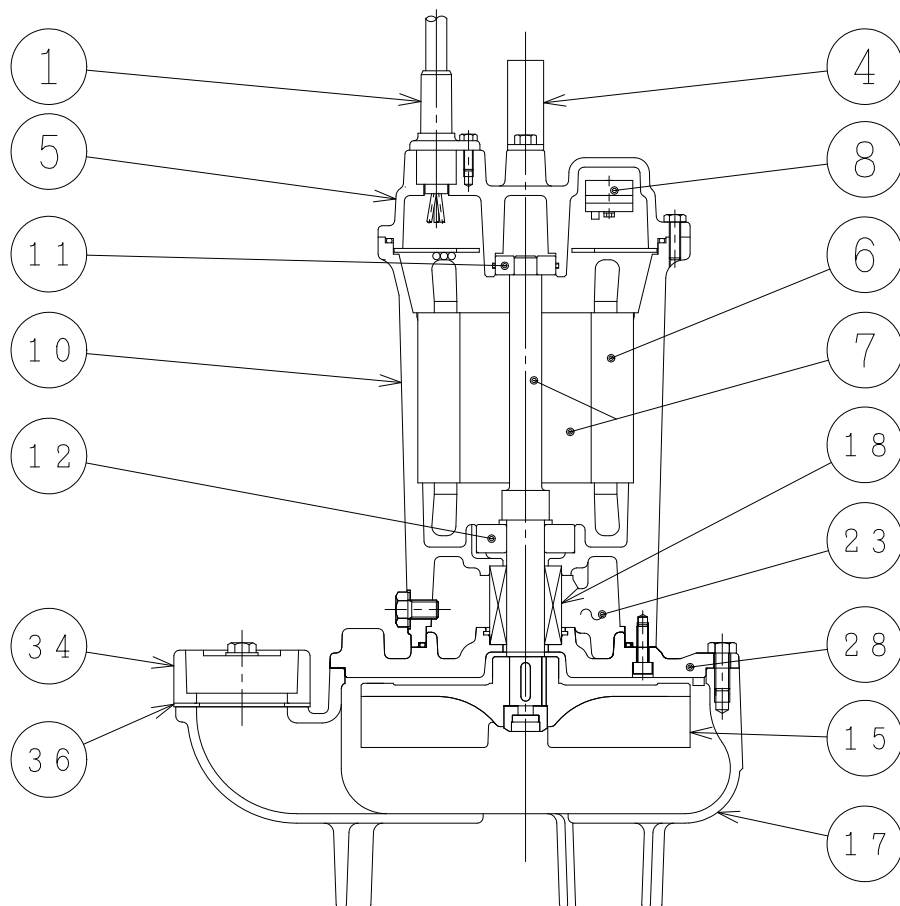

- [注] 1. 符号 34 は、接続型番 F50 の場合ポンプ本体に取付け、接続型番 P50 の場合は、コネクションの吐出口に取付けます。
2. 符号 34 は、接続型番 F65B, P65B の場合、不要となります。

- [Note] 1. In the case of F50 connection type, code 34 is installed on the pump body and when it is P50 connection type, it shall be installed on the connection discharge outlet.
2. In the case of F65B and P65B connction type, code shall not be required.

|                                                                                     |       |    |           |                                             |         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|---------------------------------------------|---------|---------------------|
|  | 製 図   | 犬塚 | '17.03.21 | 名 称<br>T I T L E<br>構造断面図<br>(PUMP SECTION) | 図 番     | △1<br>A 4 1 5 7 0 7 |
|                                                                                     | DWG.  |    |           |                                             | DWG No. |                     |
|                                                                                     | 検 査   | 橋本 | '17.03.27 |                                             |         |                     |
|                                                                                     | JUDG. |    |           |                                             |         |                     |
| 1805001<br>-- --                                                                    | 承認    | 樽井 | '17.03.28 |                                             |         |                     |
|                                                                                     | APPD. |    |           |                                             |         |                     |