


御注文主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET	
------------------	-----------------	----------	--

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT
CVS401T	0.25
CVS501T	0.4
CVS501	0.75

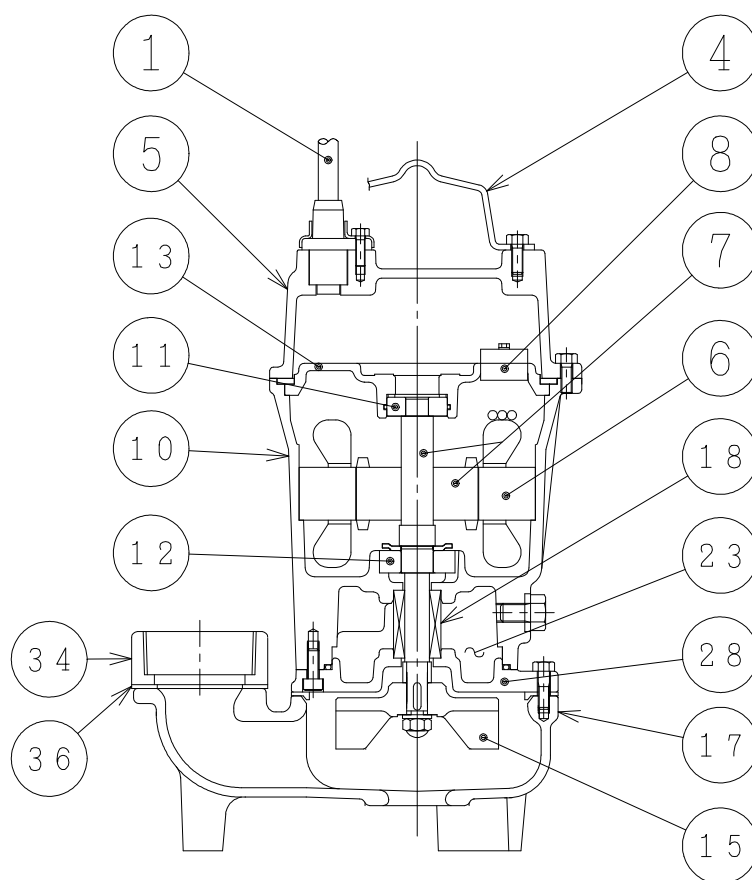

- [注] 1. 符号 34 は、接続型番 F 4 0 , F 5 0 の場合ポンプ本体に取付け、
接続型番 P 4 0 , P 5 0 の場合は、コネクションの吐出口に取付けます。
2. 符号 34 は、接続型番 F 6 5 B , P 6 5 B の場合不要となります。

- [Note] 1. In the case of F 4 0 and F 5 0 connection type, code 34 is installed
on the pump body and when it is P 4 0 and P 5 0 connection type, it
shall be installed on the connection discharge outlet.
2. In the case of F 6 5 B and P 6 5 B connection type, code 34 shall
not be required

	製 図 DWG.	多嶋	'18.03.07	名 称 T I T L E 構造断面図 P U M P S E C T I O N	図 番 DWG No.	△0
	検 査 JUDG.	クゴ	'18.03.08		A 4 1 8 7 4 0	
	承認 APPD.	樽井	'18.03.08			
