


| ポンプ型式<br>MODEL | 接続型番<br>CONNECTION TYPE | 出力 (kW)<br>OUT PUT | A         |
|----------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| CRC401S        | F 4 0                   | 0.4                | R c 1 1/2 |
| CRC401T        |                         |                    |           |
| CRC501         | F 5 0                   | 0.75               | R c 2     |

フランジ接続型 外形寸法図

(FLANGE CONNECTION TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) F 4 0 ・ F 5 0

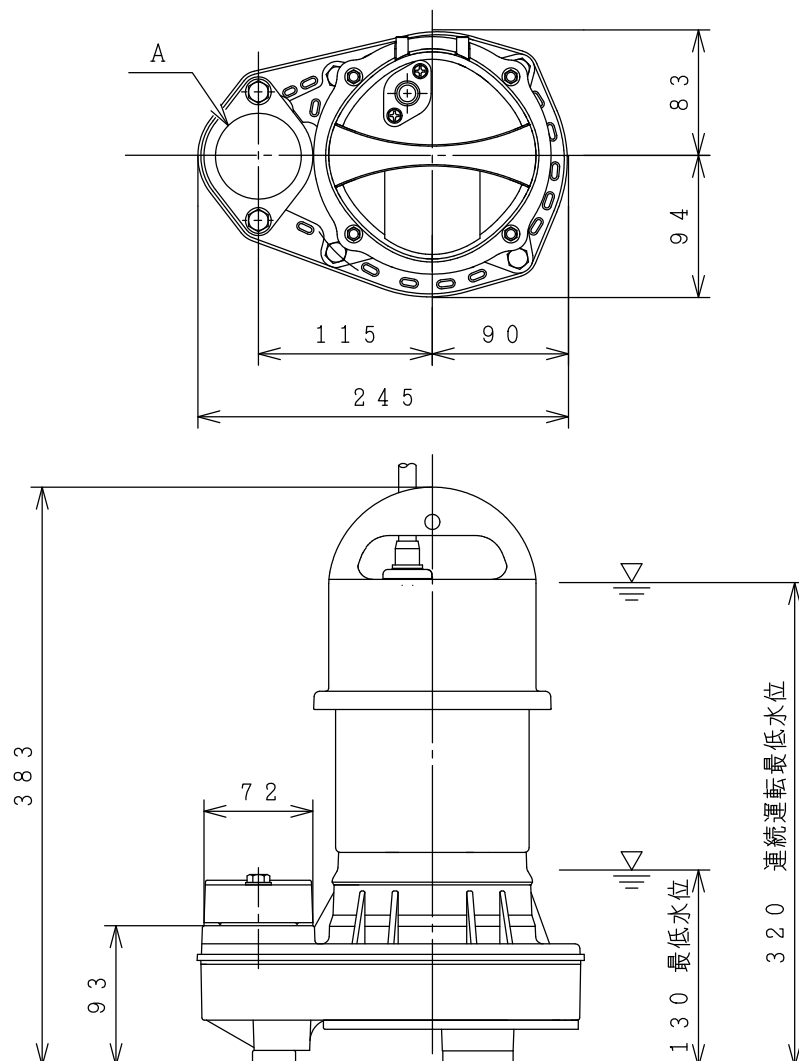

[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分間以内に制限して下さい。  
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。  
本図にはケーブルは図示されていません。

[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.  
Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.  
Cables are not shown on this drawing.

|                                                                                     |             |     |           |                                        |                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------|----|
|  | 製図<br>DWG.  | 大西  | '24.02.06 | 名 称<br>TITLE<br><br>外形寸法図<br>DIMENSION | 図 番<br>DWG No.<br><br>A 4 2 9 0 4 1 | △0 |
|                                                                                     | 検図<br>JUDG. | 尾崎  | '24.02.06 |                                        |                                     |    |
|                                                                                     | 承認<br>APPD. | 田中伸 | '24.02.06 |                                        |                                     |    |

1805001