


ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT
CVS40T	0.15
	0.25
CVS50T	0.4
	0.75



- [注記] 1. 符号 34 は、接続型番 F40, F50 の場合ポンプ本体に取付け、
接続型番 P40, P50 の場合は、コネクションの吐出口に取付けます。
2. 符号 34 は、接続型番 F65B, P65B の場合不要となります。

- [Note] 1. In the case of F40 and F50 connection type, code 34 is installed
on the pump body and when it is P40 and P50 connection type, it
shall be installed on the connection discharge outlet.
2. In the case of F65B and P65B connection type, code 34 shall
not be required

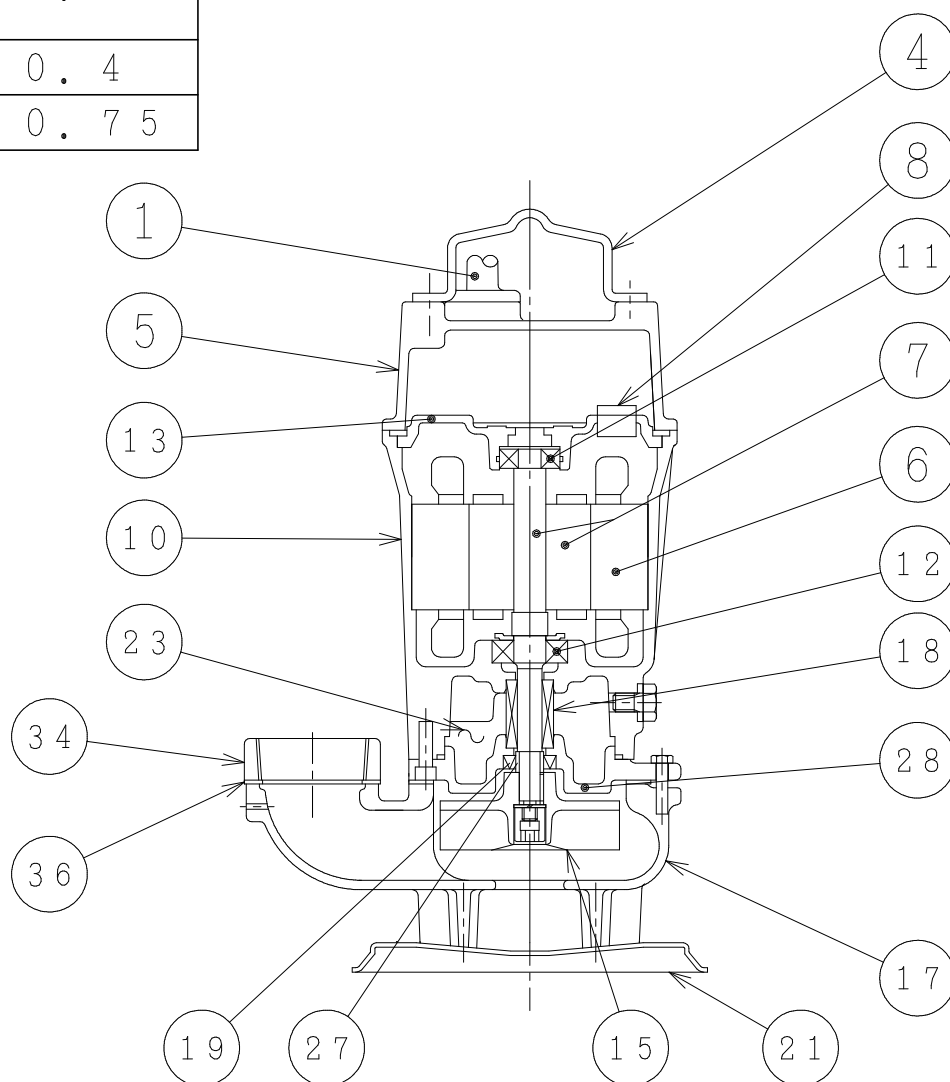

製図
DWG.
検図
JUDG.
承認
APPD.

犬塚

15・08・07

竹内

15・10・16

竹内

15・10・16

名称
TITLE

構造断面図
(PUMP SECTION)

図番
DWG No.

AL0714