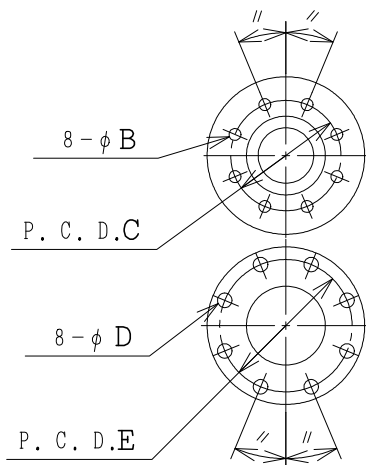
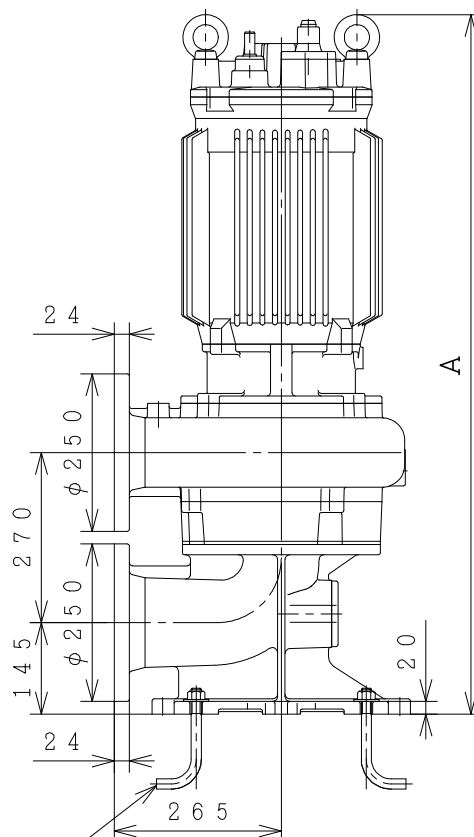
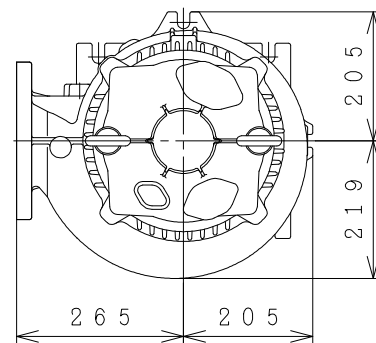


御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT	A
CWT100	5.5	1050
CNT1001	7.5	1110

	B	C	D	E	適用 Fitting
吐出 DISCHARGE	19	175			JIS 10K 並形 $\phi 100$ JIS STANDARD TYPE $\phi 100$
	23	210			JIS 10K 並形 $\phi 125$ JIS STANDARD TYPE $\phi 125$
吸込 SUCTION			23	210	JIS 10K 並形 $\phi 125$ JIS STANDARD TYPE $\phi 125$

吐出
DISCHARGE吸込
SUCTIONA : 標準
STANDARDB : 3時方向
3 o'clock direction

(4-M16×160)


キソボルトは標準付属していません。

Anchor bolts are not accessory.

吐出
DISCHARGE吸込
SUCTIONC : 6時方向
6 o'clock directionD : 9時方向
9 o'clock direction

[注] 1. 本図にはケーブル類は図示されていません。
2. 吐出方向は90° 毎の4方向いずれかを選択できます。

[Note] 1. Cables are not shown on this drawing.
2. Any of discharge directions, spaced at 90deg intervals, can be selected.

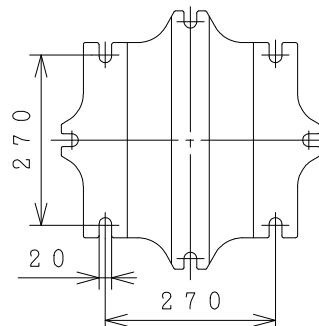製図
DWG.
検図
JUDG.
承認
APPD.大西
尾崎
橋本'20・1222
'20・12・24
'20・12・24名 称
TITLE

外形寸法図

DIMENSION

図 番
DWG No.

A L 2 5 1 4

△1

K P H

△吐出方向明記 (20/12/22)

新明和工業株式会社

ShinMaywa Industries, Ltd.