


ポンプ型式 MODEL		出力 (kW) O U T P U T
S3V40T	S4V40T	0.25
S3V50T	S4V50T	0.4
S3V50	S4V50	0.75

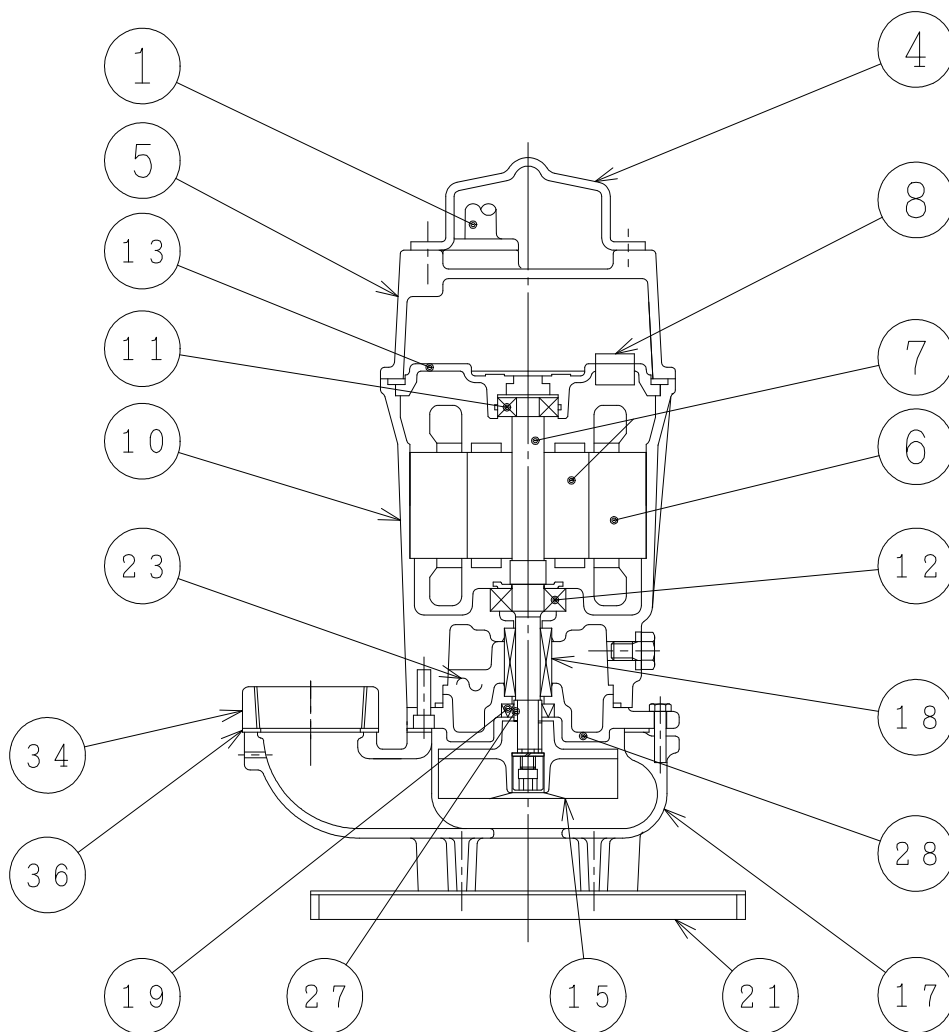

- [注] 1. 符号34は、接続型番S3F50, S4F50の場合ポンプ本体に取付け、
接続型番S3P50, S4P50の場合は、コネクシヨンの吐出口に取付けます。
2. 符号34は、接続型番F65B, P65Bの場合、不要となります。

[Note] 1. In the case of S3F50, S4F50 connection type, code 34 is installed on the pump body and when it is S3P50, S4P50 connection type, it shall be installed on the connection discharge outlet.

2. In the case of F65B and P65B connction type, code shall not be required.

	製図 DWG.	田中	02・0419	名 称 T I T L E 構造断面図 (PUMP SECTION)	図 番 DWG No. A N 3 0 7 7
	検図 JUDG.	相原	02・0419		
	承認 APPD.	成定	02・0419		