

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET



据付寸法図

整流板付

SM75A・SM75B・SM75C

SM75AS・SM75BS・SM75CS

SM75AW・SM75BW・SM75CW

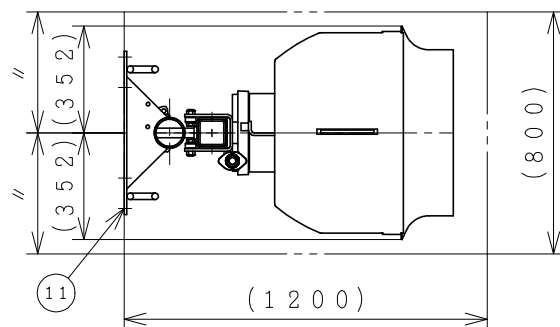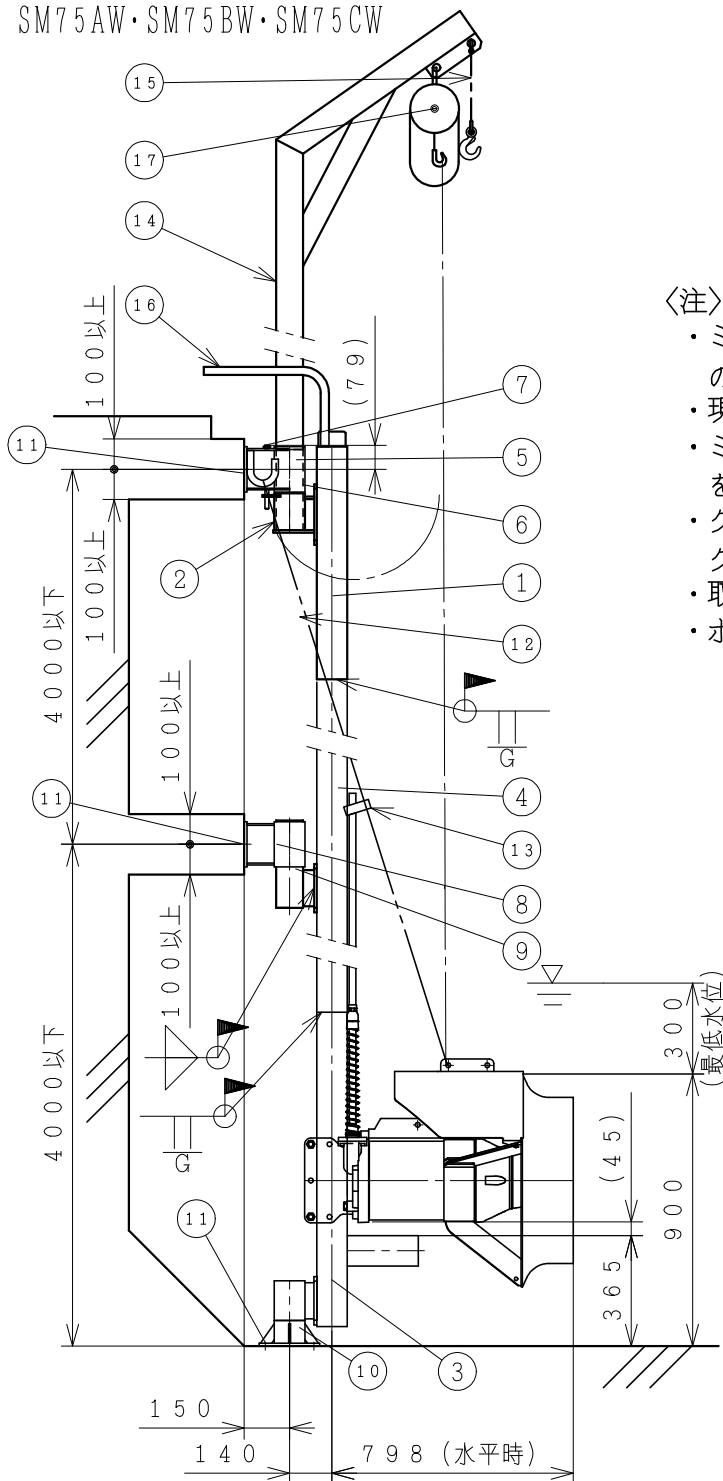

開口部

〈注〉

- ・ミキサは左右方向に片側60°（20°ピッチ）の範囲で角度調整可能です。
- ・現合溶接箇所は工事施工者で溶接して下さい。
- ・ミキサへの空気の吸込を防止するため、最低水位を必ず確保してください。
- ・クサリを上部ブラケットに固定し、ミキサはクサリで吊り下げた状態で運転して下さい。
- ・取扱説明書に従って、施工及び据付を行って下さい。
- ・ボルトの取付ピッチは各部品図を参照してください。

部品 番号	部 品 名	ガイドバー 合計長さ					
		4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m
	L 寸法 (最大)	3.9m	4.9m	5.9m	6.9m	7.9m	8.9m
	L 寸法 (最小)	3.5m	3.5m	3.5m	4 m	4 m	4 m
1	ガイドバーウエ	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
2	止めねじ	1	1	1	1	1	1
3	ガイドバーシタ	1 m	2 m	3 m	3 m	3 m	3 m
4	ガイドバーツギ	—	—	—	1 m	2 m	3 m
5	上部ブラケット	1	1	1	1	1	1
6	ジョイントパイプ	1	1	1	1	1	1
7	ロックピン	1	1	1	1	1	1
8	中間ブラケット	—	1	1	1	1	2
9	ヒンジ	—	1	1	1	1	2
10	ベース	1	1	1	1	1	1
11	アンカーボルト	8	10	10	10	10	12
12	クサリ	6 m	6 m	6 m	7 m	8 m	9 m
13	ケーブルクランプ	オプション		1	1	1	1
14	吊上支柱	オプション					
15	ツリフック	オプション					
16	ハンドル	オプション					
17	チェーンブロック	オプション					



製 図 勝 見 '18.07.31
検 査 井 谷 '18.07.31
承認 渡 部 '18.07.31

名 称
TITLE水中ミキサ
据付寸法図図 番
DWG No.

A V 7 5 4 8

△2

1805001
0102

御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SET



Installation Drawing

with Flow stabilizer

SM75A・SM75B・SM75C

SM75AS・SM75BS・SM75CS

SM75AW・SM75BW・SM75CW

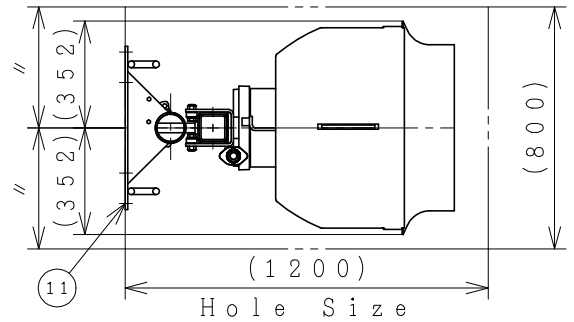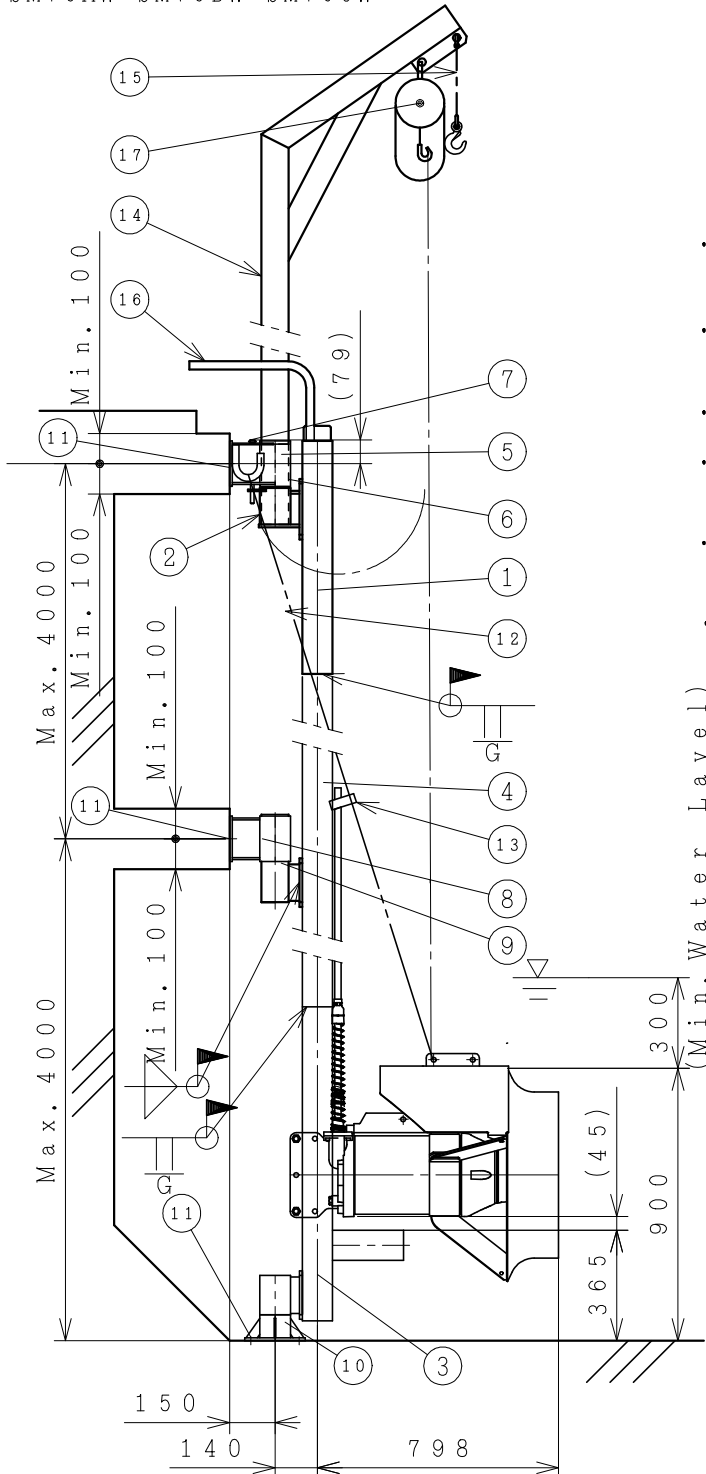

<NOTE>

- The Mixer is able to move round to left and right direction up to maximum 60 degree for one side (20degree pitch).
- As for "site welding part" shown in drawing the welding work shall be done following Supervisor instruction.
- Prevent to inhale air water should be kept at minimum water level before operation.
- Before operation make sure the chain fixed at upper bracket and the mixer suspended by this chain.
- For site assemble and installation work make sure to follow the documents of "operation manual".
- Please refer to each part drawing for the installation pitch of the bolt.

No.	p a r t s	Total Length (Guide Bar)					
		4 _m	5 _m	6 _m	7 _m	8 _m	9 _m
	L Dimension (Max.)	3.9m	4.9m	5.9m	6.9m	7.9m	8.9m
	L Dimension (Min.)	3.5m	3.5m	3.5m	4m	4m	4m
1	Guide Bar Upper	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m
2	Set Screw	1	1	1	1	1	1
3	Guide Bar Lower	1 _m	2 _m	3 _m	3 _m	3 _m	3 _m
4	Guide Bar Extention	—	—	—	1 _m	2 _m	3 _m
5	Upper Bracket	1	1	1	1	1	1
6	Joint Pipe	1	1	1	1	1	1
7	Locking Pin	1	1	1	1	1	1
8	Middle Bracket	—	1	1	1	1	2
9	Hinge	—	1	1	1	1	2
10	Base	1	1	1	1	1	1
11	Anchor Bolt	8	10	10	10	10	12
12	Chain	6 _m	6 _m	6 _m	7 _m	8 _m	9 _m
13	Cable Clamp	Option					
14	Hunger Pipe	Option					
15	Hook	Option					
16	Handle	Option					
17	Chain Hoist	Option					



製図 DWG. K. Katsumi '18-07-31
 検図 JUDG. R. Itani '18-07-31
 承認 APPD. K. Watanabe '18-07-31

名称
TITLE

Submersible Mixer
 Installation Drawing

図番
DWG No.

A V 7 5 4 8

1805001
0202