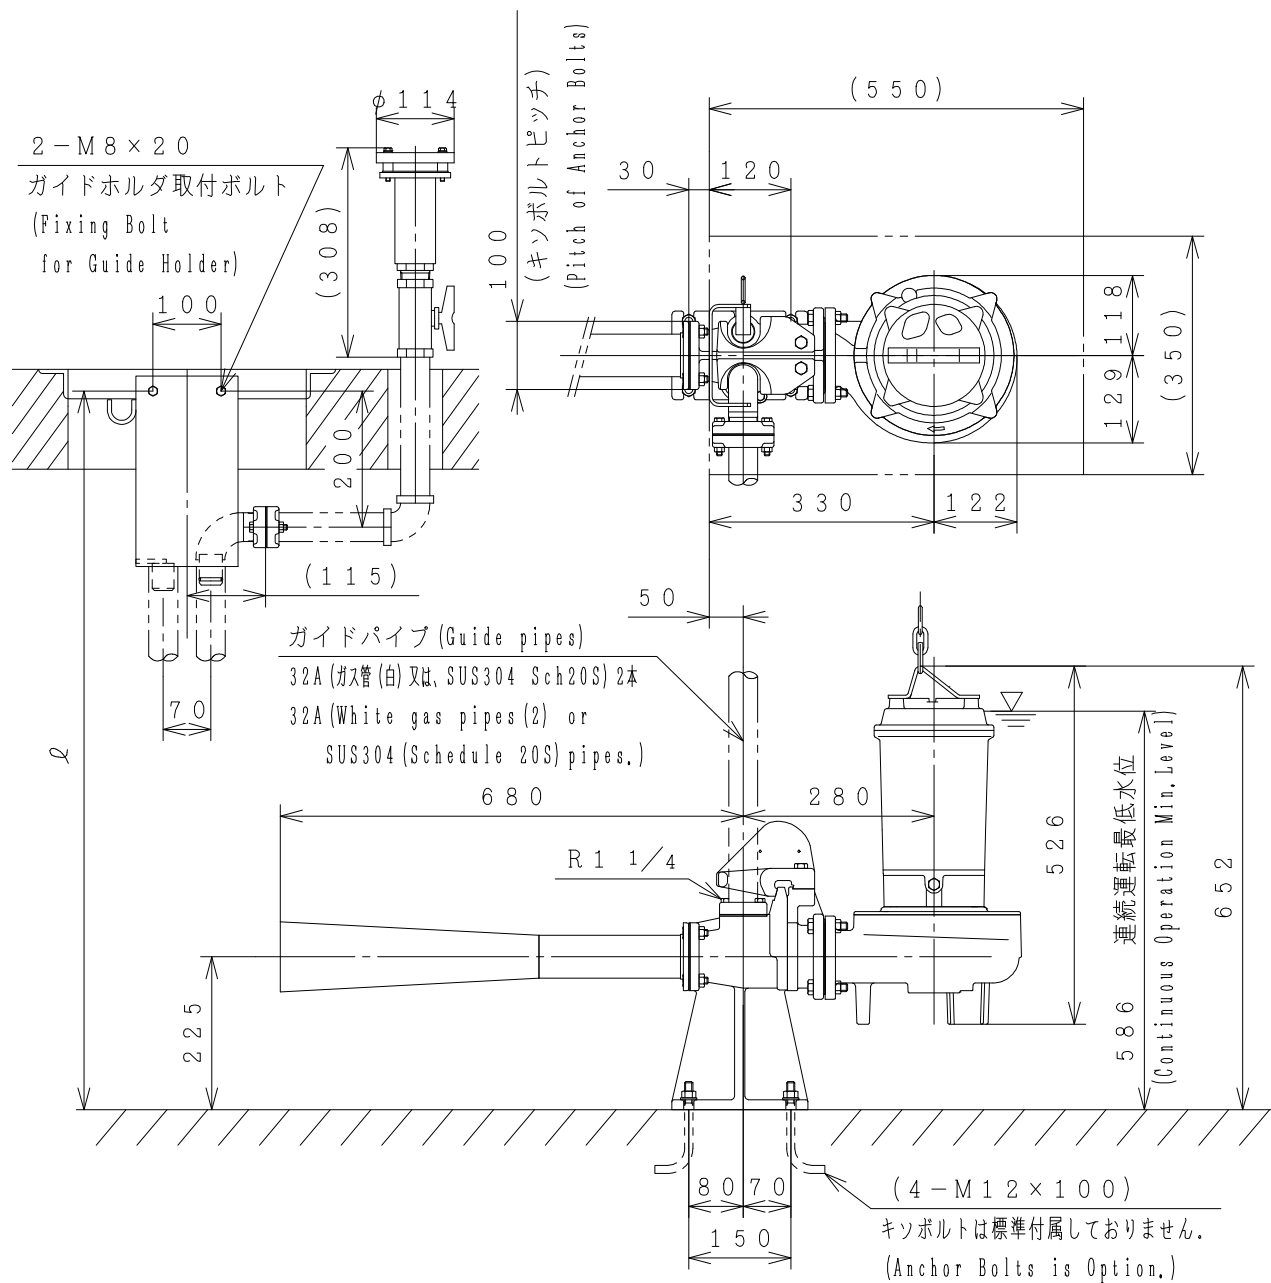


御注文主
CUSTOMER数 量
QUANTITY台
SETJ A 1 5 2 外形寸法図
(DIMENSION)

- [注] 1. ポンプを運転する場合は、指定の連続運転最低水位を確保して下さい。
2. ガイドパイプは、お客様にてご用意下さい。
3. ガイドパイプ (2本) の長さは、 $\varnothing-542$ (mm) として下さい。
4. 空気吸込管側ガイドパイプの片端はR 1 1/4 ネジ加工を行って下さい。

- [Note] 1. Secure designated continuous operation minimum water level in the event of operating the pump.
2. Guide pipes are to be prepared by the customer.
3. Set the length of (2) guide pipes to $\varnothing-542$ (mm).
4. Machine threads of R1 1/4 (JIS) on the one side end of the air suction guide pipe.

	製 図 DWG.	星子	'19.01.24	名 称 TITLE J A 1 5 2 (1.5 kW) 外形寸法図 (DIMENSION)	図 番 DWG No. A V 8 1 1 7	△1
	検 査 JUDG.	松岡	'19.01.24			
	承認 APPD.	渡部	'19.01.24			

1805001
-- --